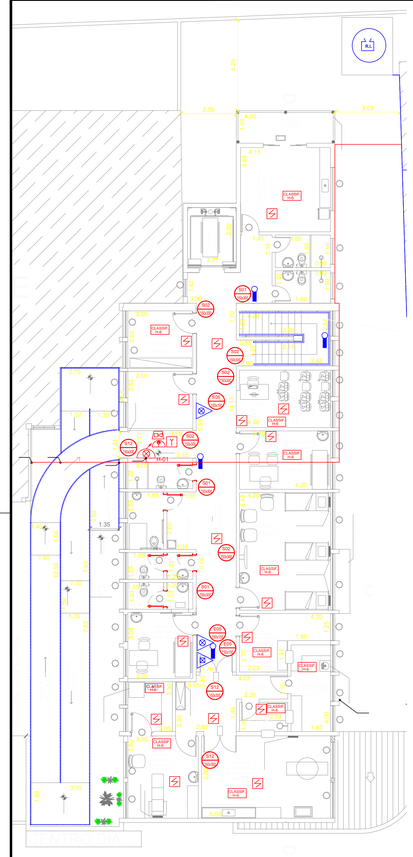

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
Escala 1:100

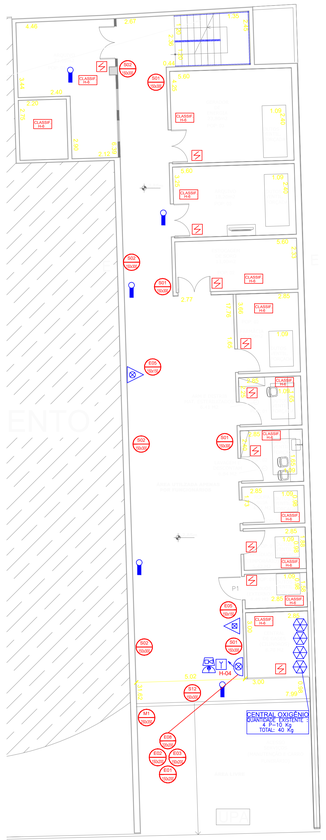

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO INFERIOR



ESQUEMA DE MONTAGEM HIDRÁULICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA

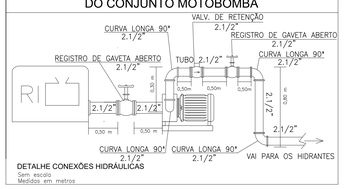

DETALHE CONEXÕES HIDRÁULICAS
Sem escala
Medidas em metros

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO MURO OU FACHADA - ITEM 5.3.4 IT 22/19

LEGENDA

C1 – Registro Globo angular
C2 – Cotovelo 90
C3 – Curva 90 Fêmea
C4 – Luva
C5 – Cotovelo 45
C6 – Tê 90
C7 – Registro Globo
C8 – Hidrante

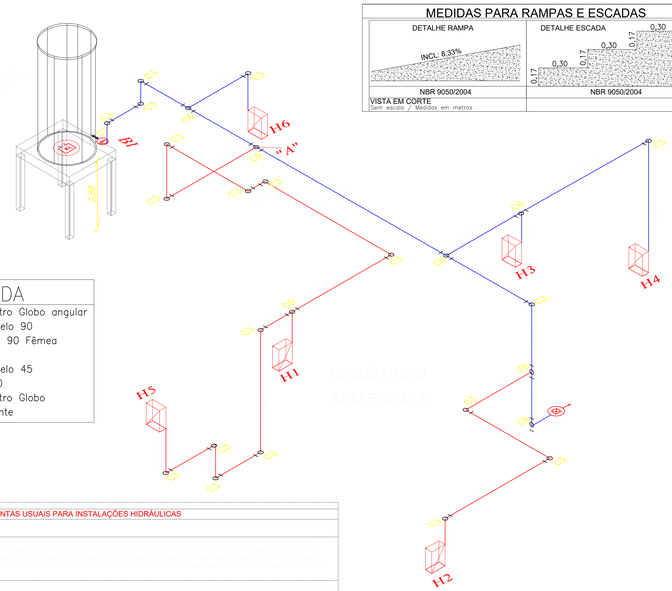

MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS



		S1	
		S2	
		S3	
		S8	
		S9	
SAÍDA		S12	
SAÍDA		S14	

PERIGO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	A5
PROIBIDO FUMAR	P1
PERIGO INFLAMÁVEL GLP	A2

		E1	
		E2 - E3	
		E5	
		E7	
		E8	
		E9	
		E17	

PROCEDIMENTOS BÁSICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROCEDIMENTOS BÁSICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

ORIENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

–Placas de saídas colocadas a 10 cm das vergas acima das portas.
–Placas de rotas seguirem a mesma direção das placas de saída.
–Placas de saídas colocadas a 10 cm das vergas acima das portas.
–Placas de abertura do barra antipânico 1,20m de altura.

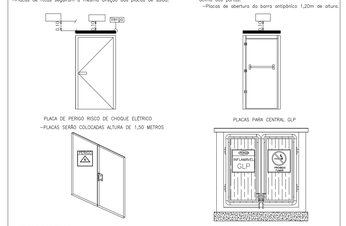

VISTA FRONTAL
Sem escala
Medidas em metros

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO



ESQUEMA ELÉTRICO
Sem escala

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

EQUIPAMENTOS EXISTENTES

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

OBSERVAÇÃO: DETALHES DE INSTALAÇÃO CONFORME PRANCHA